


Sanitär + Umkleidegebäude

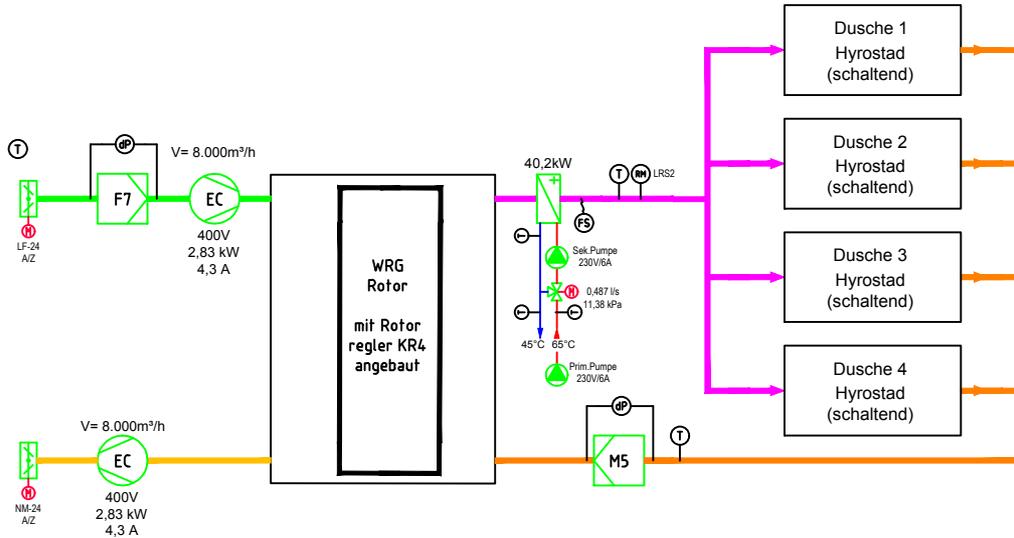

Temperatur - Zuluftregelung, mit min. Begrenzung
 Frostschaltung, WRG über Rotorregler
 Anlage fährt über Uhrenbetrieb - Grundlüftung = Stufe 1
 Wenn ein Hygrostat schaltet dann Stufe 2
 Grundlüftung über Zeitschaltuhr
 Allg. Pot. freier Kontakt Störmeldung

Fernschalt-Stelle im Technikraum UG